

АКТ
разграничения границ балансовой принадлежности
и эксплуатационной ответственности сторон

№ 62-3/Э-р

от «30» 11 2016 года

Открытое акционерное общество «Трансэнерго», именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице заместителя директора Пулькинова А.С., действующего на основании доверенности №77 от «01» сентября 2015г., с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «Матрикс», именуемое в дальнейшем владелец жилого дома, в лице заместителя директора по строительству Глухова С.Н., действующего на основании Доверенности №8 от 01.06.2015г., со второй стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Движение», именуемое в дальнейшем управляющая организация в лице директора Микова А.Г., действующего на основании Устава, с третьей стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали акт, определяющий границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, находятся по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, микрорайон 22А, жилой дом №3 по ул. Институтская.

Характеристики присоединения: максимальная мощность 19кВт.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединённых трансформаторов в (кВА)	Категория надёжности электроснабжения
1	<i>ПС-110/10кВ «Снежинская» РУ-10кВ яч. 16, ТП-221 РУ-0,4кВ гр. 10, КЛ-0,4кВ 10-221, РП1.3 гр.2</i>	<i>Наконечники питающей КЛ-0,4кВ от гр. 2 РП1.3 КЛ-0,4кВ 10-211 в ВУ-0,4кВ ж/д №3 по ул. Институтская</i>	0,4	19	-	3

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически соединённые элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
<i>РУ-0,4кВ ТП-221</i>	<i>Отходящая КЛ-0,4кВ 10-221 в РУ-0,4кВ ТП-221</i>


Границы балансовой принадлежности сторон установлены между ОАО «Трансэнерго» и ООО «Матрикс»: на наконечниках отходящей КЛ-0,4кВ 10-221 в РУ-0,4кВ ТП-221

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединённые элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя
<i>ТП-221, КЛ-0,4кВ 10-221, КЛ-0,4кВ от гр. 2 РП1.3 (договор №ТО-58/16 от 12.09.2016г.)</i>	<i>ВУ-0,4кВ ж/д №3 по ул. Институтская (договор ООО «Движение» №1/10Р от 01.10.2016г.)</i>

Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены между ОАО «Трансэнерго» и ООО «Движение»: на наконечниках питающей КЛ-0,4кВ от гр. 2 РП1.3 в ВУ-0,4кВ жилого дома №3 по ул. Институтская

Схематично границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведённой ниже схеме соединений электроустановок.

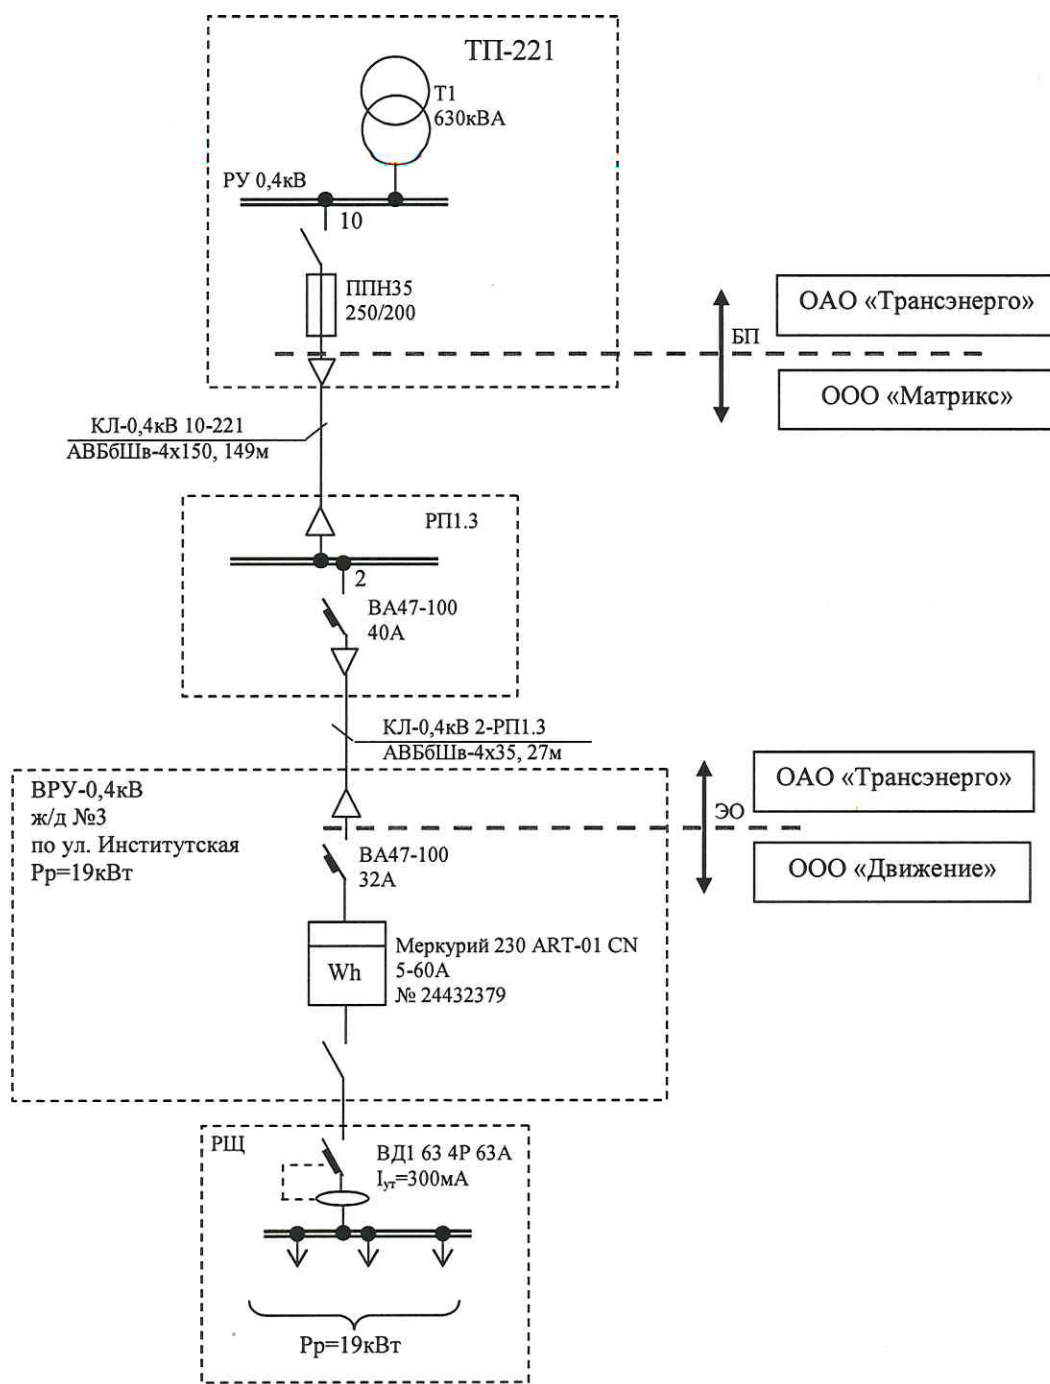

Прочее: расход электроэнергии ООО «Движение» определяется по счётчику, установленному в ВРУ-0,4кВ жилого дома №3 по ул. Институтская.

Подписи сторон:

Сетевая организация
Заместитель директора
ОАО «Трансэнерго»
А.С. Пульников
М.П.

Владелец жилого дома
Заместитель директора по
строительству
ООО «Матрикс»
С.Н. Глухов
М.П.

Управляющая организация
Директор ООО «Движение»
А.Г. Миков
М.П.